


Lokalizacja urządzeń i wytyczne robót remontowo-budowlanych

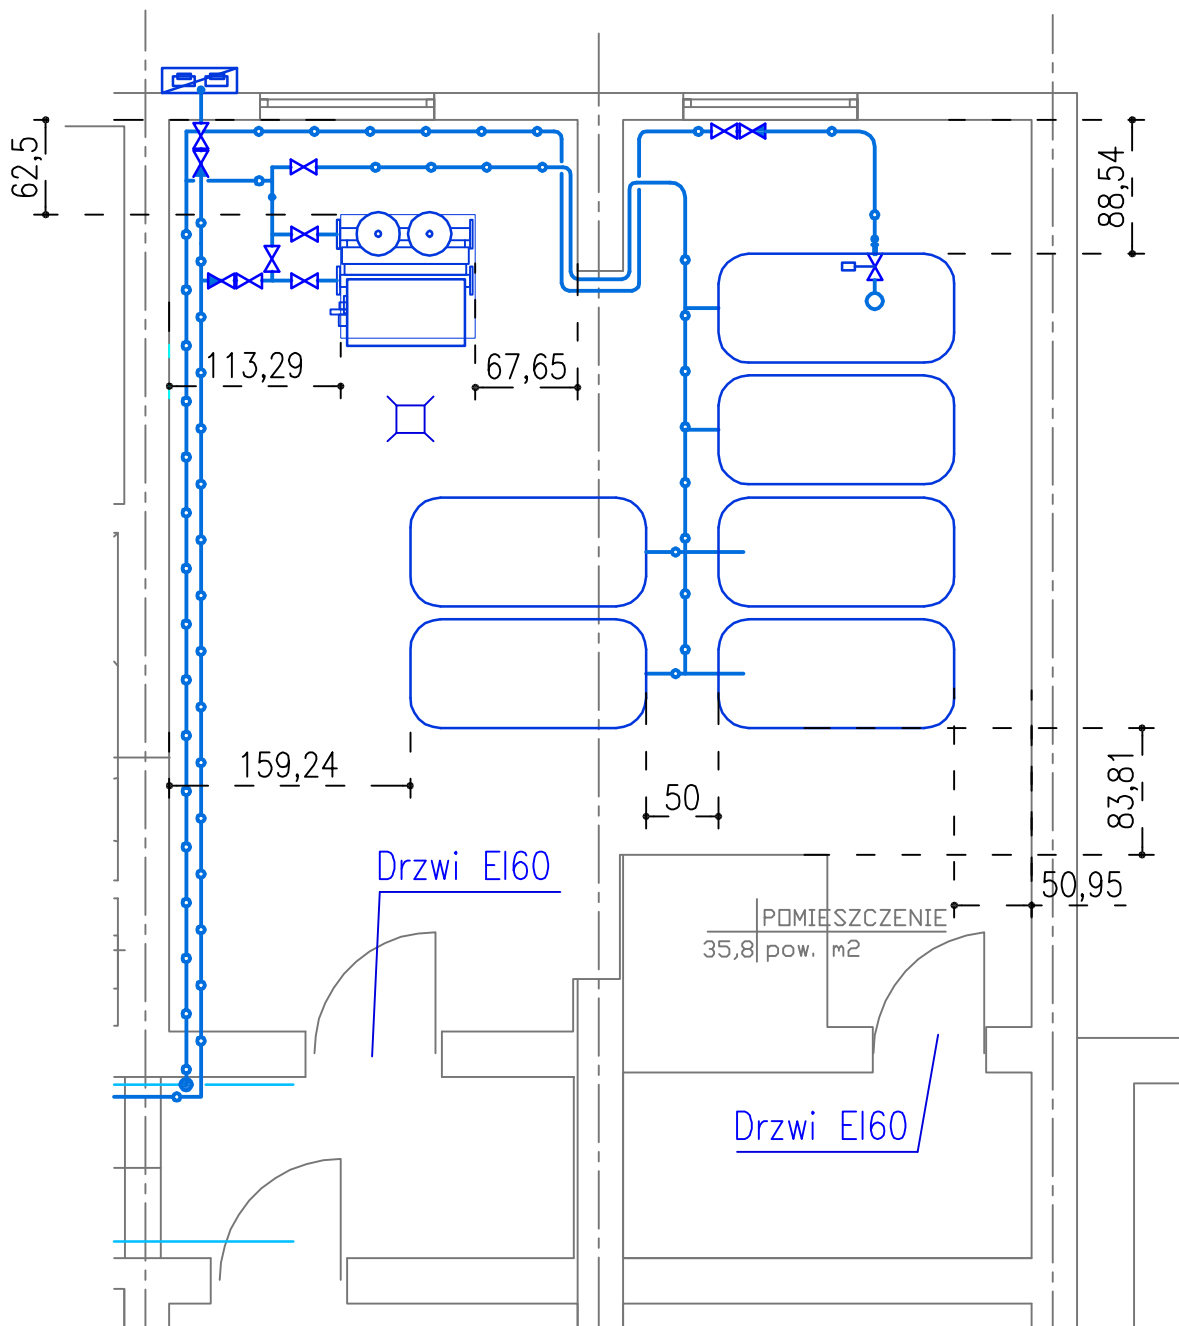

UWAGA! Wszystkie istniejące przejścia rurociągów przez przegrody budowlane winny być zabezpieczone przejściami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej nie niższej niż dana przegroda przez którą przebiega instalacja.

Załącznik