


RZUT PIWNIC

SKALA 1:100

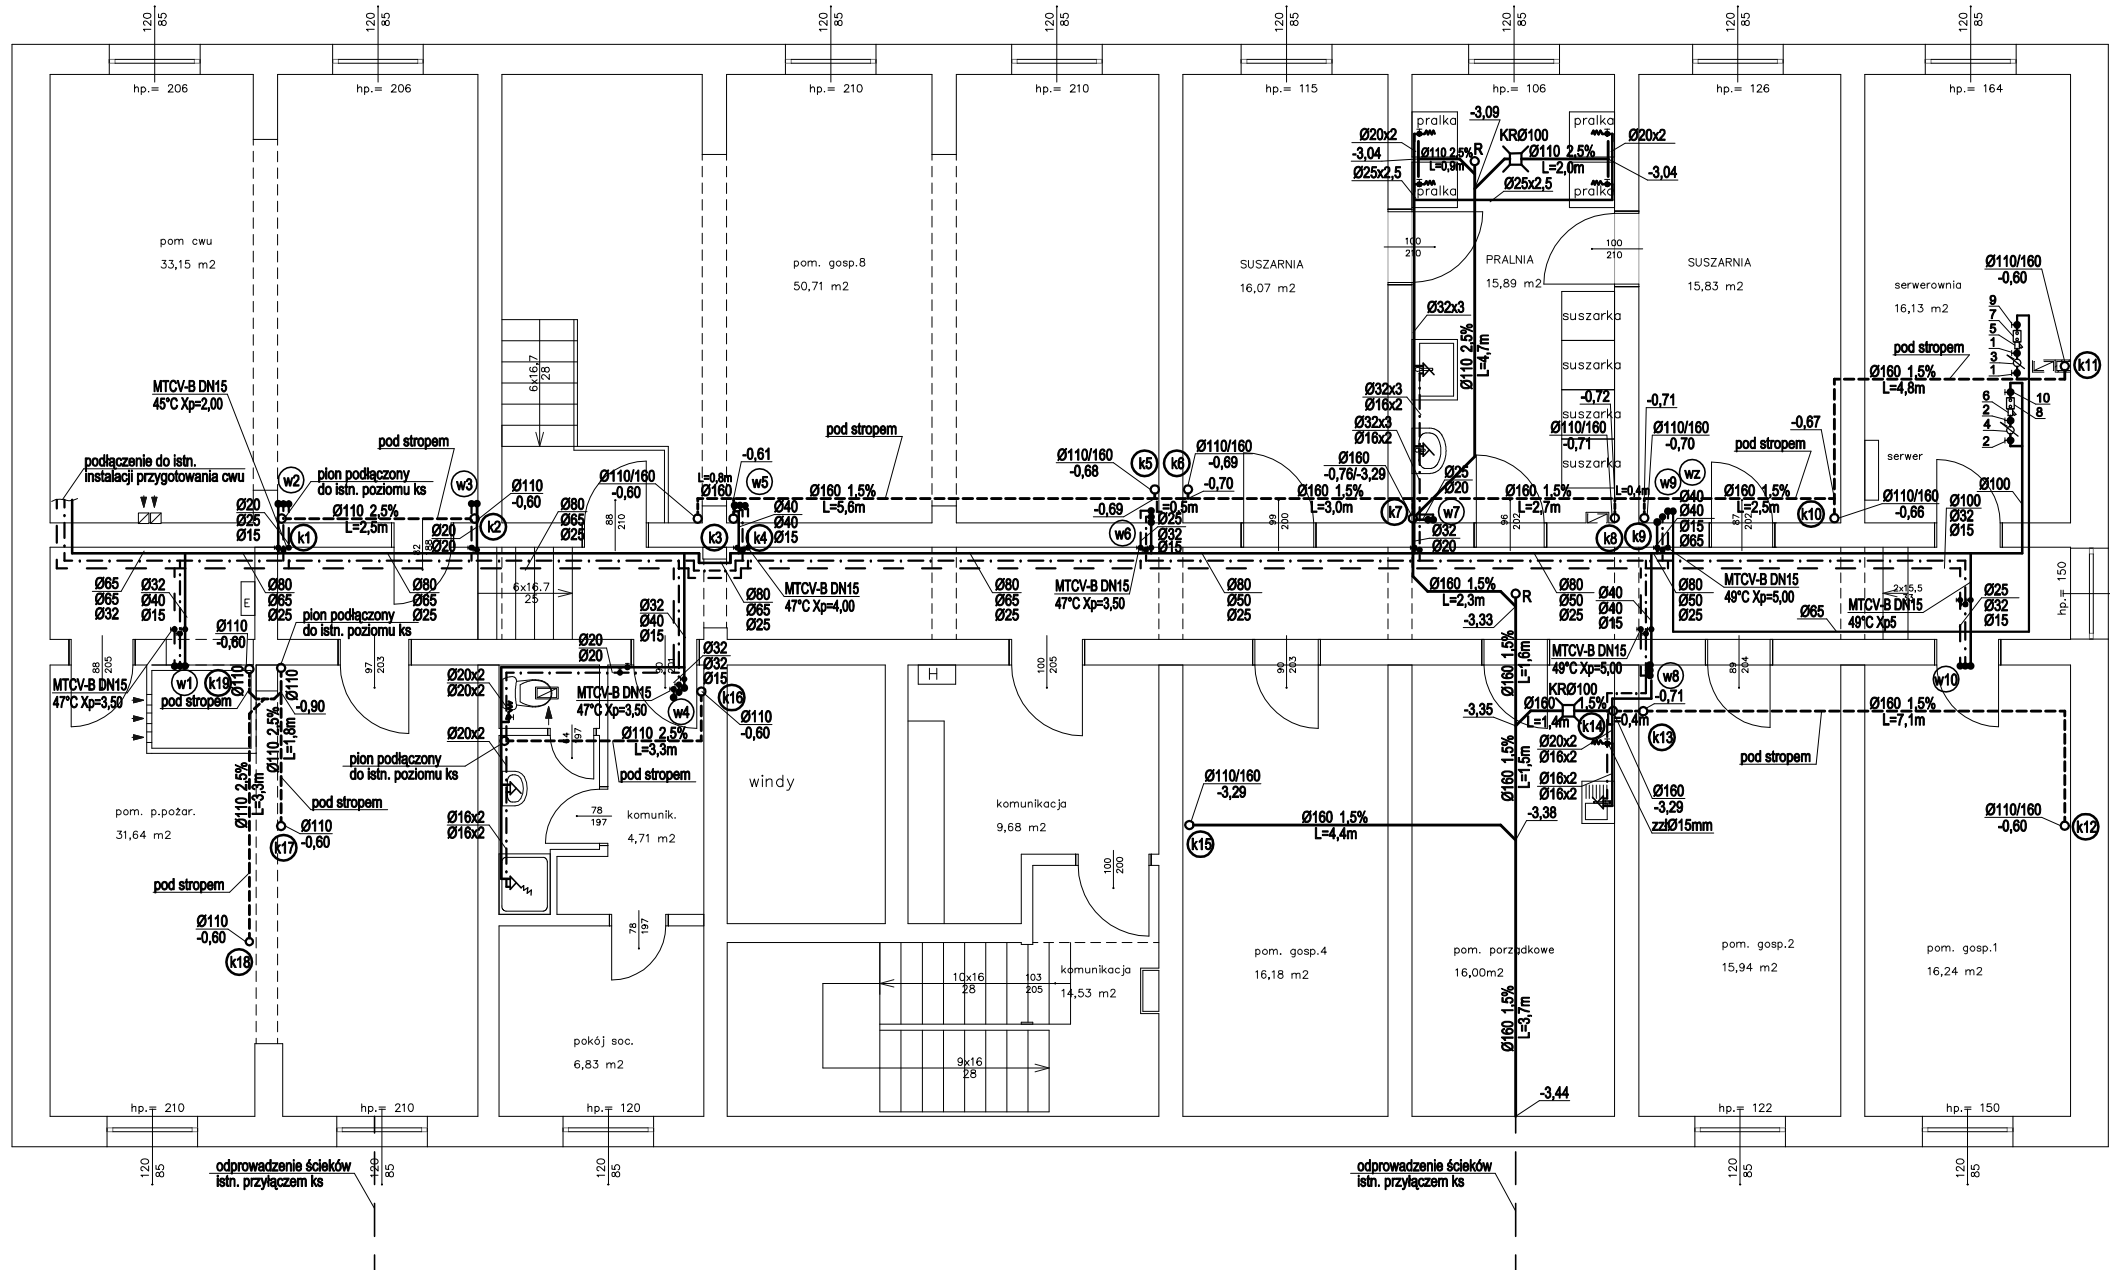

OZNACZENIA:

- | | | | |
|-----|---|------------|--|
| 1- | zawór odcinający grzybkowy | dn= 65 mm | |
| 2- | zawór odcinający grzybkowy | dn= 100 mm | |
| 3- | wodomierz skrzydełkowy typ JS 50-15 F | dn= 50 mm | |
| 4- | wodomierz skrzydełkowy typ JS 65-20 F | dn= 65 mm | |
| 5- | filtr siatkowy typ Y333 | dn= 40 mm | |
| 6- | filtr siatkowy typ Y333 | dn= 65 mm | |
| 7- | zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA 453 | dn= 40 mm | |
| 8- | zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA 453 | dn= 65 mm | |
| 9- | zawór odcinający kulowy | dn= 65 mm | |
| 10- | zawór odcinający kulowy | dn= 100 mm | |



OBIEKT	Remont i przebudowa budynku pt. "Hotel Asystenta" Kielce, ul. Śląska 11
--------	--

RYSUNEK **INSTALACJE WOD.-KAN.**
Rzut piwnic

Rodzaj opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY	WOD.-KAN.
---------------------	--------------------	-----------

TP-2		Imię i nazwisko		Podpis		Nr uprawnień		02. 2016	
Projektował		mgr inż. Rafał Piotrowski				SWK/0036/ POOS/10		Podz. 1 : 100	

Opracował	mgr inż. K. Lebieidowicz			licz. rys.	Nr. rys.
-----------	--------------------------	--	--	------------	----------

Sprawdził	mgr inż. Grażyna Urbanowicz - Ślusarek	KL-658/94	Nr. archiwalny rys.
-----------	--	-----------	---------------------

Kier. pracowni	mgr inż. M. Ziach			1
----------------	-------------------	--	--	---

Dokumentacja objęta ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim.
Kopiowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione.