


SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ	
	– Centrala sygnalizacji pożaru
	– Centrala oddymiania
	– Centrala zamekniec ogniowych
	– Zasilacz systemowy 24V DC
	– Detektor zasysający dymu
L0/00	– Nr linii dozorowej/ nr elementu
	– Czujka optyczna dymu
	– Czujka optyczna dymu z wskaźnikiem zoddziałania
	– Czujka wielosensورها
	– Czujka temperaturowa
	– Ręczny ostrzegacz pożarowy
	– Moduł sterujący–monitorujący w obudowie
	– Ręczny przycisk oddymiania
	– Elektroizolacja drzwi
•	– Otwór zasysający
•	– Zakonczenie rury zasysającej ABS fi25
—	– Rura zasysająca fi25
	– Puszkę podciężniowa PIP
DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY	
	– Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego
	– Mikrofon strażaka
	– Głośnik systemowy
L0/00	– Nr linii głosnikowej / nr głosnika
INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ	
	– Gniazdo 2xRJ45
	– Gniazdo 1xRJ45
	– Główny punkt dystrybucyjny
INSTALACJA RADIOWEZŁOWA	
	– Szafa instalacji radioweźłowej
	– Gniazdo instalacji radioweźłowej
L0/00	– Nr linii głosnikowej / nr gniazda głosnikowego
INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ	
	– Kamera kopułkowa IP
	– Kamera zewnętrzna IP
	– Szafa CCTV
	– Blok zasilania awaryjnego
	– Monitor podglądowy
	– Punkt obsługi
KORYTA KABLOWE	
	– Koryta kablowe metalowe

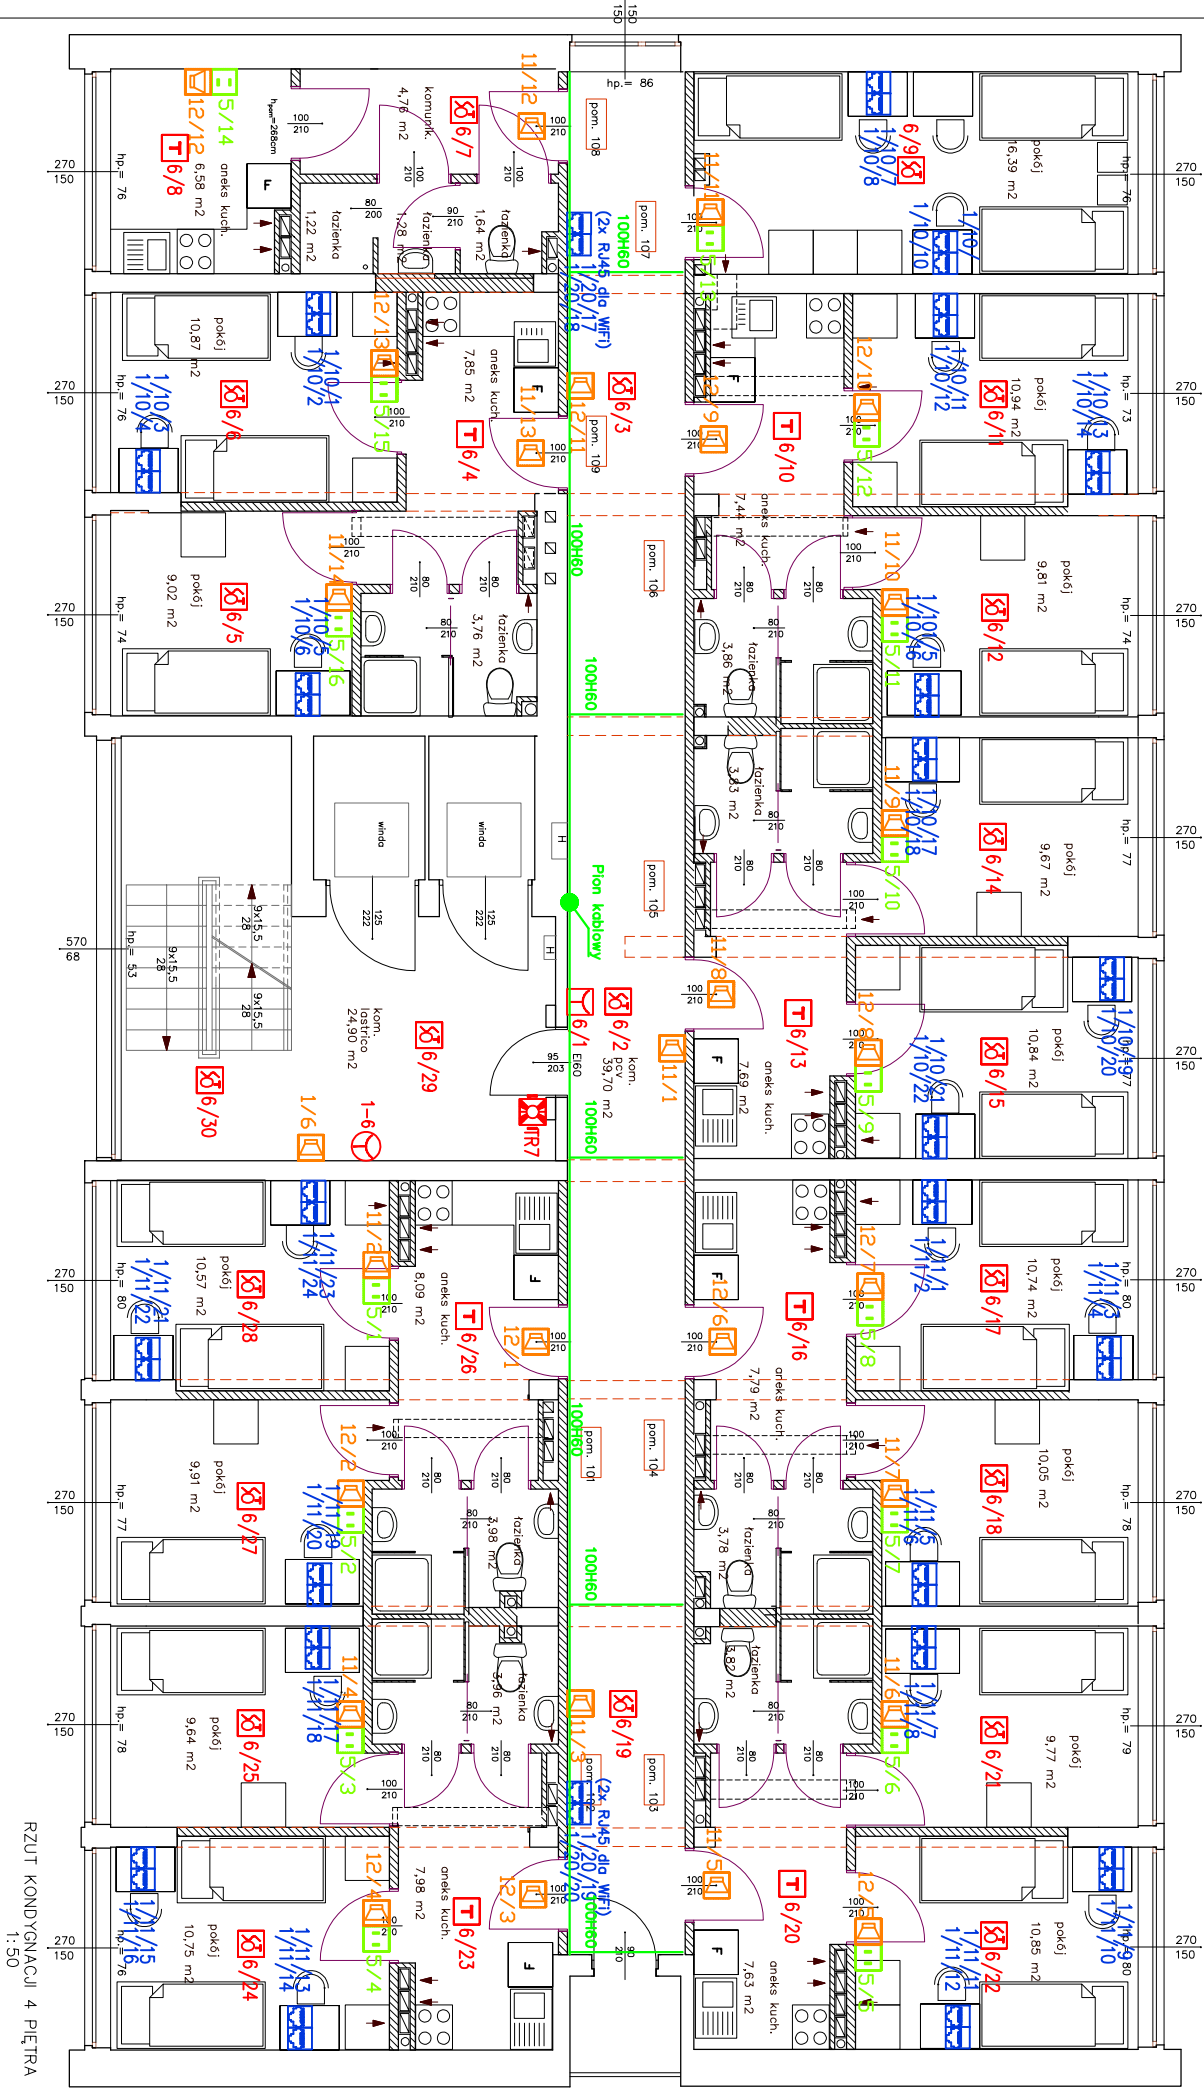

INWESTYCYJNY ŚWIETLIKOWSKI			
ul. Torowa 18			
25 – 520 Kielce			
SPÓŁDZIELNIA PRAC			
Obiekt: ADAPTACJA BUDYNKU p.t. "HOTEL ASYSTENTA" NA DOM STUDENTA UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH			
Branża: ELEKTRYCZNA			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Skala: 1 – 50			
Treść: Instalacje elektryczne słupek podłogowe – rzut 4 piętra.			
Imię i nazwisko		Nr upraw.	Podpis
mgr inż. PIOTR KUCHNIAK		sw/mw/pocz	
Opracował: inż. RAFAŁ PÓŁNO			
Zastrzeżenie się prawa autorskiego do rozwiązań projektowych			
Nr rysunku: PW–TT–06			