



WIDOK ZEWNĘTRZNY

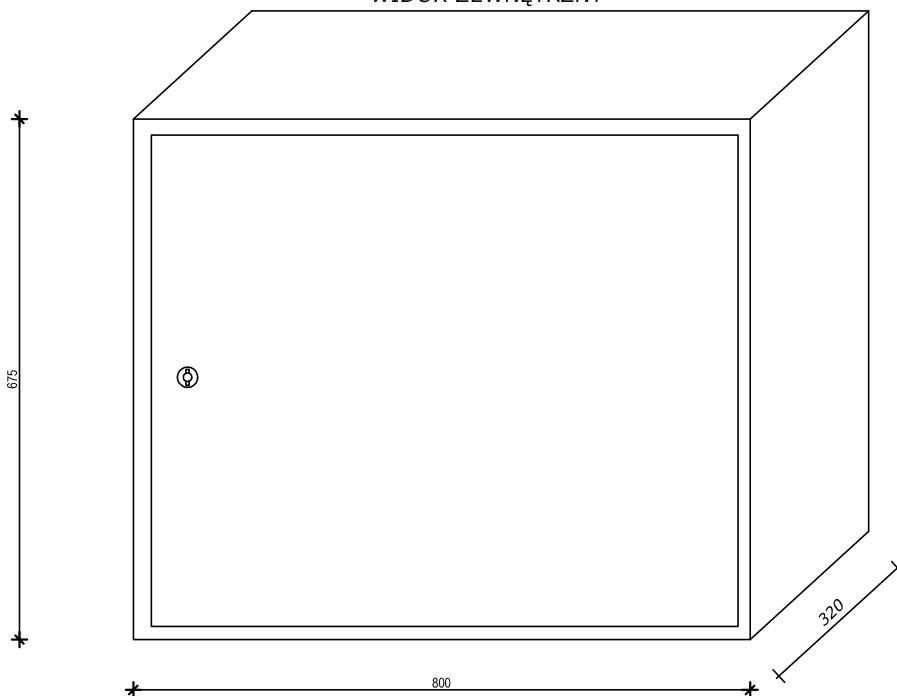

WIDOK WEWNĘTRZNY

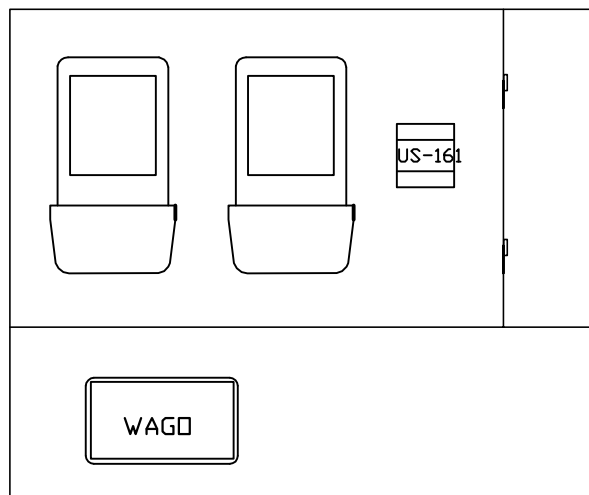

**SYSTEM OCHRONY
 PRZECIWPORAŻENIOWEJ - SZYBKIE
 SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 DLA N.N
 UZIEMIENIE DLA SN**

		Z.I.E. Jan Madej 25-370 Kielce ul. Żeromskiego 38/22		
		Obiekt	UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	
Adres	Kielce ul. Żeromskiego 5		Rys.nr 3	
Przedmiot rysunku	STACJA TRAFU 15/0,4kV NR 730 ELEWACJA TABLICY LICZNIKOWEJ		Skala	
	Nazwisko i Imię	Uprawnienia	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. JAN MADEJ	160/85		05.2013.
Sprawdził	inż. SŁAWOMIR SKROBISZ	SWK/IE/0138/ POOE/06		05.2013.