


Pi=4,63kW
Po=2,79kW
kj=0,6
Io= 12A

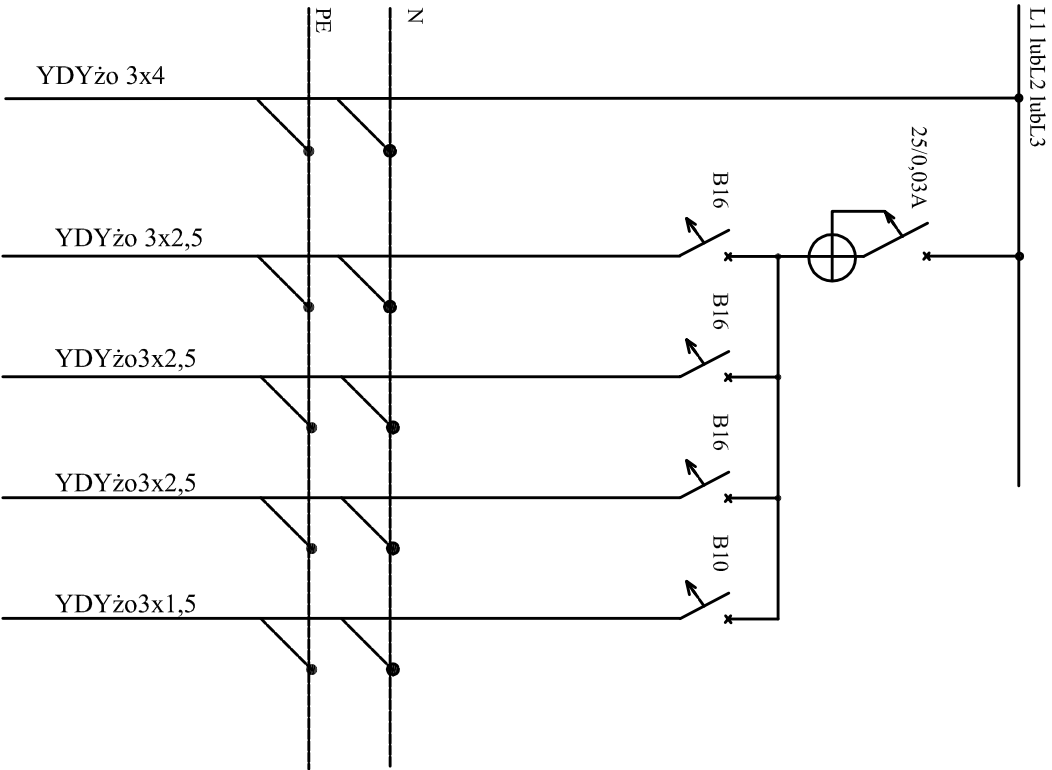

Opis odbioru	Zasilanie z Tablicy piętrowej	Gniazda 1-f kuchnia elektr.	Gniazda 1-f pokoje	Gniazdo 1-f lodówka	Oświetlenie
Moc (kW)		2,0	1,8	0,3	0,53

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SYSTEM SIECI TN-S

9.			
8.			
7.			
6.			
5.			
4.	Wyłącznik różn.-prądowy 2-pol. 25/0.03A	P-302	1
3.	Wyłącznik nadprądowy 1pol B16	S301	3
2.	Wyłącznik nadprądowy 1pol B10	S301	1
1.	Obudowa natynkowa 6-mod. IP40	S-6	1
L.p.	Opis urządzenia	Przykład. typ	Ilość

 PPU "BUDMA"
Kielce ul.Hauke Bosaka 9

Obiekt	DS "FAMA" w Kielcach przy ul.Ślaskiej			Rys.nr 19
Adres				
Przedmiot rysunku	SCHEMAT TABLICZY POKOJOWEJ TP			Skala
	Nazwisko i Imie	Uprawnienia	Podpis	Data
Projektant	JAN MADEJ	160/85		09.2007.
Opracował				
Sprawdził	SPAWOMIR SKROBISZ	426/07/U/C		09.2007.