
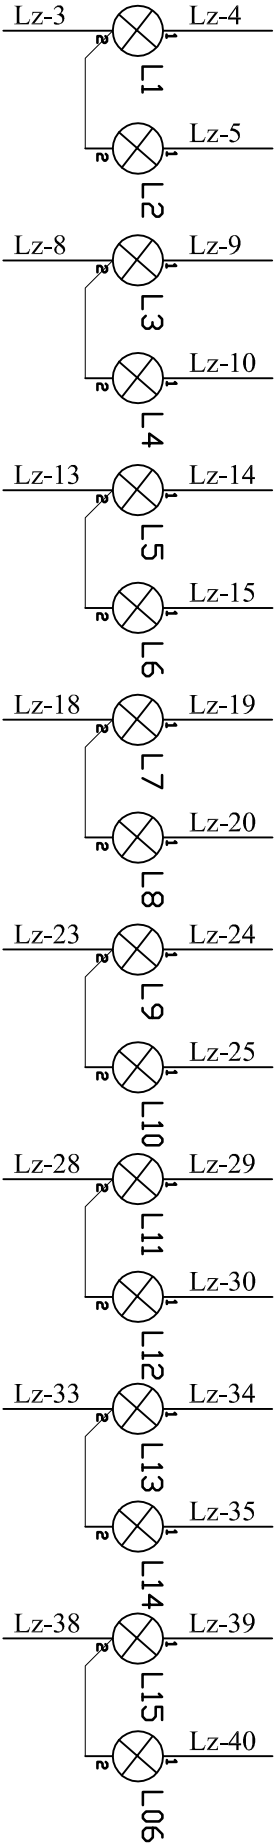



PRZYKŁADOWE
ROZMIESZCZENIE
APARATURY
SKALA 1:10




SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ - SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECI - TN

Lz			
TB0/1	1	0	Ps1-1
TB0/1	2	0	Ps1-2
TB0/1	3	0	L1-2
TB0/1	4	0	L1-1
TB0/1	5	0	L2-1
TB1/1	6	0	Ps2-1
TB1/1	7	0	Ps2-2
TB1/1	8	0	L3-2
TB1/1	9	0	L3-1
TB1/1	10	0	L4-1
TB2/1	11	0	Ps3-1
TB2/1	12	0	Ps3-2
TB2/1	13	0	L5-2
TB2/1	14	0	L5-1
TB2/1	15	0	L6-1
TB3/1	16	0	Ps4-1
TB3/1	17	0	Ps4-2
TB3/1	18	0	L7-2
TB3/1	19	0	L7-1
TB3/1	20	0	L8-1
TB0/2	21	0	Ps5-1
TB0/2	22	0	Ps5-2
TB0/2	23	0	L9-2
TB0/2	24	0	L9-1
TB0/2	25	0	L10-1
TB1/2	26	0	Ps6-1
TB1/2	27	0	Ps6-2
TB1/2	28	0	L11-2
TB1/2	29	0	L11-1
TB1/2	30	0	L12-1
TB2/2	31	0	Ps7-1
TB2/2	32	0	Ps7-2
TB2/2	33	0	L13-2
TB2/2	34	0	L13-1
TB2/2	35	0	L14-1
TB3/2	36	0	Ps8-1
TB3/2	37	0	Ps8-2
TB3/2	38	0	L15-2
TB3/2	39	0	L15-1
TB3/2	40	0	L16-1

YKSY 24x1
do
TB0/1-TB3/1

YKSY 24x1
do
TB0/2-TB3/2

4.	Liśwa zaciskowa	ZuG2,5	20
3.	Lampka kontrolna 230 VAC	L333	8
2.	Przycisk zwierny	LP301	8
1.	Obudowa natynkowa 36-mod.	RN3x12	1
L.p.	Opis urządzenia	Przykład. typ	Ilość
<div></div> <div>Z.I.E. Jan Madej 25-370 Kielce ul.Żeromskiego 38/22</div>			
Obiekt		UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	
Adres		Kielce ul Żeromskiego 5	
Przedmiot rysunku		TABLICA STEROWANIA ZDAINEGO OSWIEIENIEM KORYTARZY TS	
		Nazwisko i Imię	Uprawnienia
Projektant		mgr inż. JAN MADEJ	160/85
Sprawdził		inż. SŁAWOMIR SKROBISZ	POOE/06
			09.2012.